


Мнение
специалистов отдела 3.1 на обращение Давыдова Д.Г.
(вх. МЧС России от 28.12.2021 № ГИ-18162)


Сообщаем, что по мнению специалистов института к плинтусам (декоративным элементам, закрывающим стык напольного покрытия и стены) необходимо применять требования, предъявляемые для отделки стен, изложенные в Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В связи с тем, что плинтус, как правило, фиксируется на стену и своей наибольшей площадью находится на поверхности стены.

Начальник отдела 3.1, к.т.н

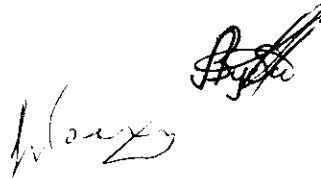

А.В. Зубань

Начальник сектора 3.1.3



Е.А. Поединцев

Старший научный сотрудник
сектора 3.1.1 отдела 3.1, к.т.н.



Д.М. Нигматуллина

Научный сотрудник
сектора 3.1.1 отдела 3.1, к.т.н.



Н.В. Голов