


**Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России по вопросам,
изложенным в обращении гражданина Давыдова Д.Г., для подготовки
окончательного ответа (от 27.12.2021 №34362383)**

В ответ на поступившее обращение сообщаем следующее.

Высота зданий различного назначения как пожарно-техническая характеристика, используемая для применения требований нормативных документов по пожарной безопасности, как правило, определяется по п. 3.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

При определении высоты расположения квартиры в контексте требований п. 6.1.1 указанного свода правил, она определяется как максимальная разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене указанной квартиры.

Начальник сектора
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

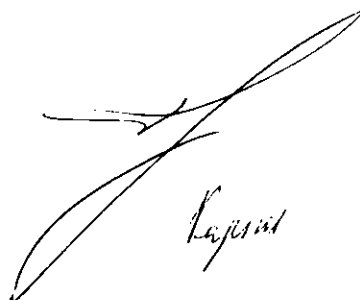

А.С. Барановский

Ведущий научный сотрудник, к.т.н.
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



А.В. Карпов

Научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



С.В. Усолкин