

Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
по существу вопроса, изложенного в обращении гр. Давыдова Д.Г.  
(Заявка № 34353835 от 14.11.2021)


Рассмотрев обращение, специалисты института сообщают следующее.

Физический смысл в совместном применении систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции на границе двух внутренних объемов в здании заключается в необходимости поддержания дисбаланса по перепаду давления (при закрытой двери на границе двух объемов) в диапазоне значений от 20 Па до 150 Па (от 20 Па до 70 Па), либо в создании воздушного потока (при открытой двери на границе двух объемов) со значением 1,3 м/с или 1,5 м/с.

Заместитель начальника отдела –  
начальник сектора  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



Б.Б. Колчев

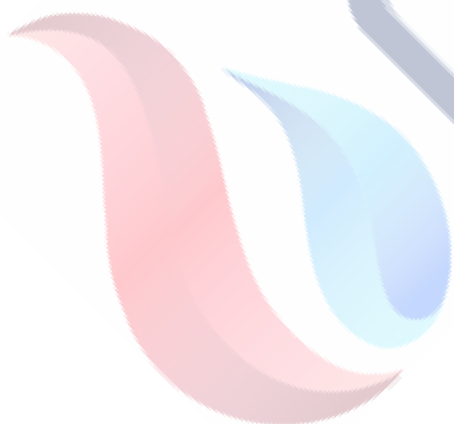

Сегмент